

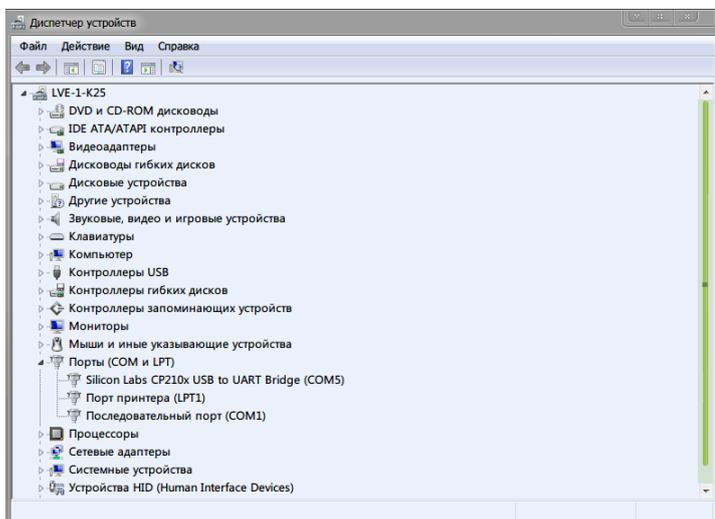



# Прямое подключение теплосчетчика СТК-15-М-RS-485 к ПК с помощью программы «ЛЭРС УЧЕТ-Универсальный пульт(версия 3.57.3)»

1. Подключил теплосчетчик к ПК с помощью модуля связи USB/RS-485 OVEN AC4:

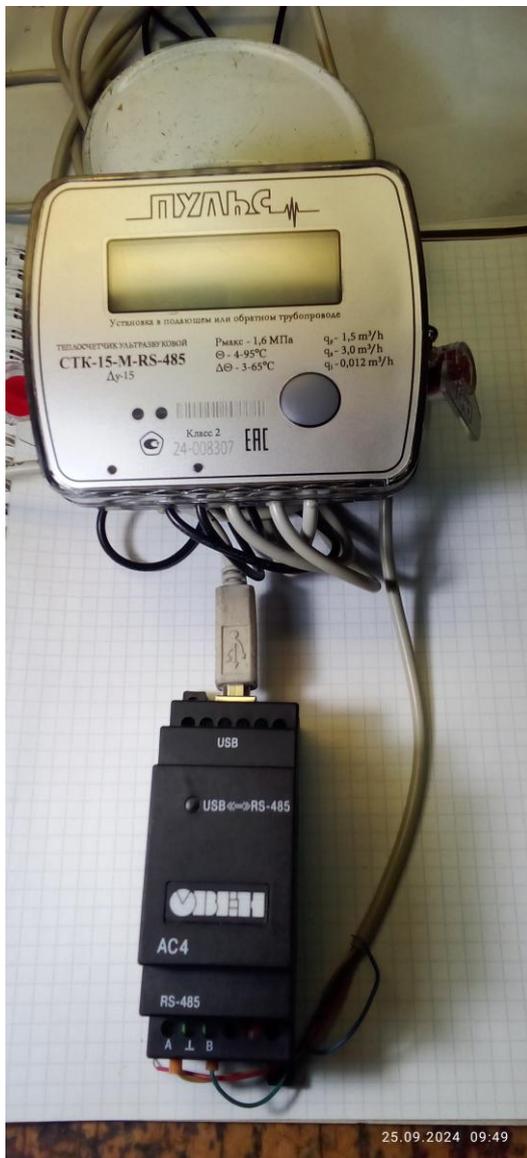

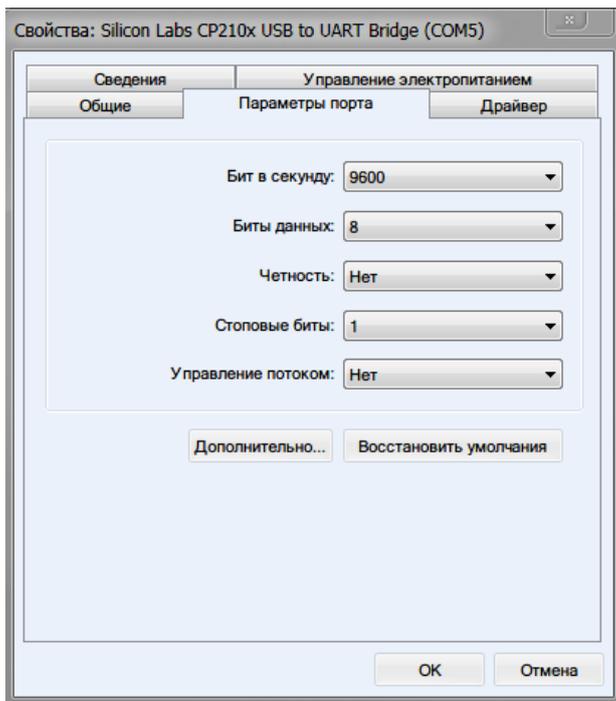

## 2. Настройка и работа программы «ЛЭРС УЧЕТ-Универсальный пульт»

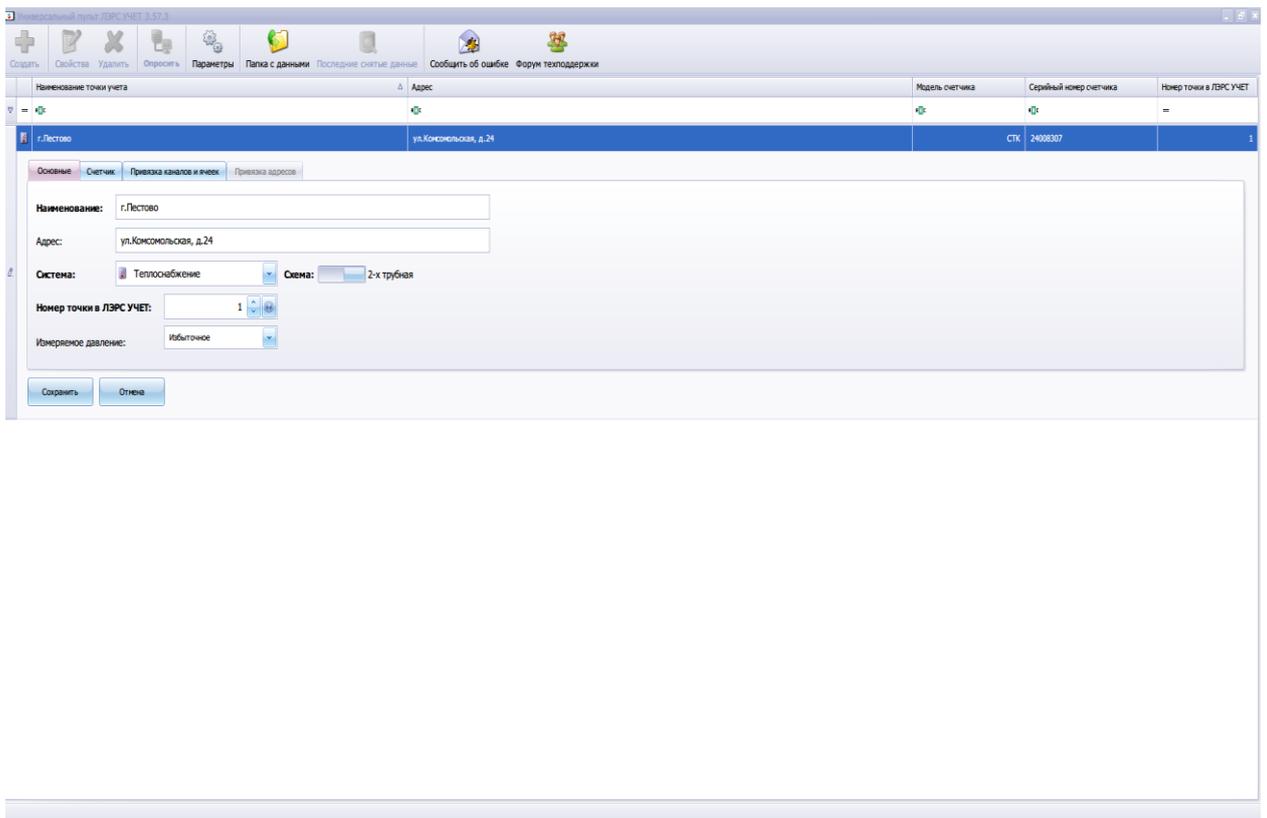

Универсальный пункт ЛРС УЧЕТ 3.57.3

Создать Свойства Удалить Опросить Параметры Папка с данными Последние снятые данные Сообщить об ошибке Форум техподдержки

Наименование точки учета	Адрес	Модель счетчика	Серийный номер счетчика	Номер точки в ЛРС УЧЕТ
+	+	+	+	=
г.Лестово	ул.Комсомольская, д.24	СТК	24008307	1

Основные Счетчик Привязка каналов и ячеек Привязка адресов

Модель:  Адаптер:

Серийный номер:  Адрес адаптера:

Сетевой адрес:  Скорость порта:

Пароль:  Управление потоком:

Протокол:  Ожидание ответа:

Сохранить Отмена

Универсальный пункт ЛРС УЧЕТ 3.57.3

Создать Свойства Удалить Опросить Параметры Папка с данными Последние снятые данные Сообщить об ошибке Форум техподдержки

Наименование точки учета	Адрес	Модель счетчика	Серийный номер счетчика	Номер точки в ЛРС УЧЕТ
+	+	+	+	=
г.Лестово	ул.Комсомольская, д.24	СТК	24008307	1

Основные Счетчик Привязка каналов и ячеек Привязка адресов

Номер канала для подающей магистрали:


Номер канала для обратной магистрали:

Номер теплового ввода:

Привязка измеренных параметров к ячейкам счетчика

Измеренный параметр	Ячейка
T1 - Температура в подающей магистрали	Имп. вход 1
T2 - Температура в обратной магистрали	Имп. вход 2
ΔT - Разность температур	
Tв - Температура холодной воды	
Темп.п - Температура в помещении	

Сохранить Отмена

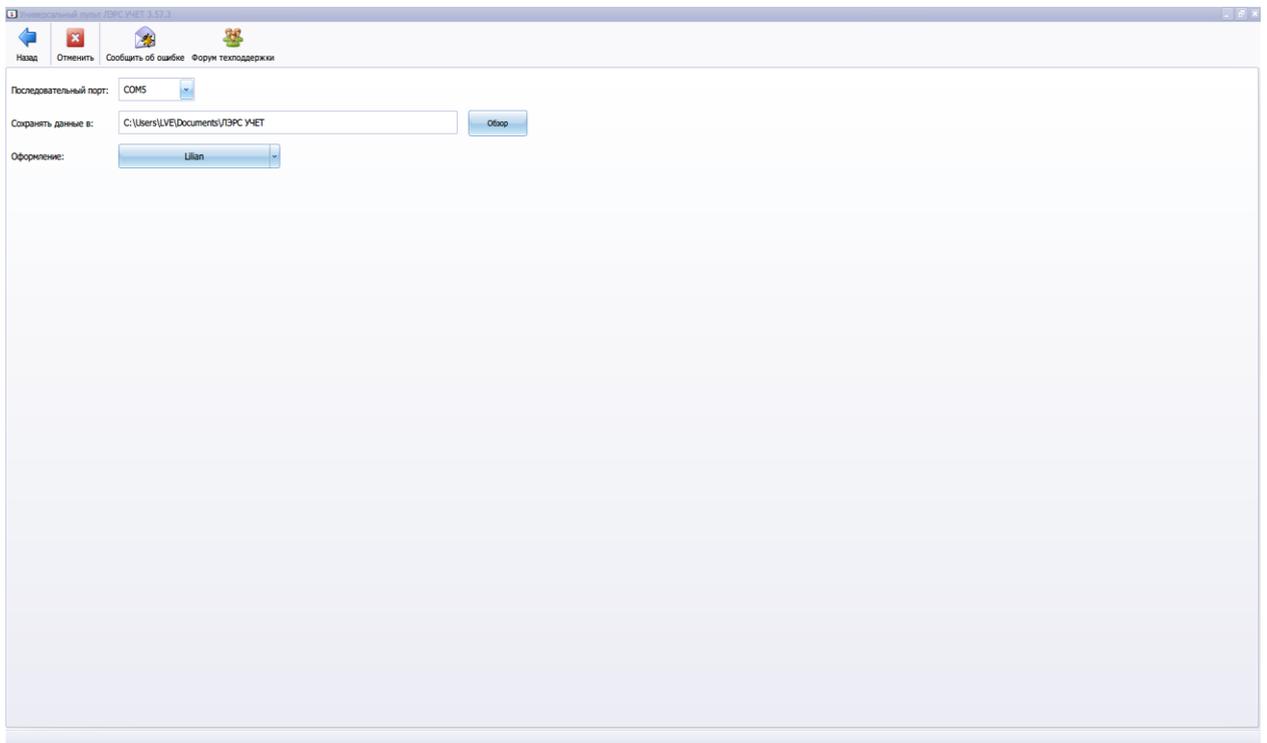

Результат работы программы (**ответ не получен**):

Период  
с: 19.09.2024  
по: 25.09.2024

Загружаемые архивы

Месячный:  Нет

Суточный:  Нет

Часовой:  Нет

Текущие:  Да

База настроек:  Нет

Архив событий:  Нет

Дополнительно

Отладка:  Выкл

Определить устройство:  Выкл

Коррекция времени:  Выкл

Время	Сообщение
=	=
09:39:23.872	Старт сессии опроса 6 (Универсальный пульт - г.Пестово).
09:39:23.887	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.57.3 (борка 35717)
09:39:23.887	Обрабатывается задание: Универсальный пульт - г.Пестово
09:39:23.887	Используется порт опроса: Прямое подключение, канал связи: Прямое подключение
09:39:23.887	Дан обмен с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\UniversalReader\dump.Прямое подключение.2024-09-26.log' на компьютере 'VE-1-K25'
09:39:23.887	Используется адаптер: None
09:39:23.887	Установка соединения с удалённой стороной
09:39:24.262	Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
09:39:24.543	Соединение установлено
09:39:24.543	----- СТК, сетевой адрес: 24008307 -----
09:39:24.543	Опрос СТК, сетевой адрес: 24008307. Маска запрошенных данных: Current
09:39:24.543	Коррекция времени устройства СТК, сетевой адрес: 24008307 включена
09:39:24.574	Открытие сеанса связи с устройством 24008307
09:39:24.574	Чтение конфигурации устройства
09:39:28.614	Ответ не получен (таймаут 4000мс)
09:39:34.667	Ответ не получен (таймаут 4000мс)
09:39:40.720	Ответ не получен (таймаут 4000мс)
09:39:41.937	Получена команда на остановку сессии опроса 6. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прерван оператором)
09:39:41.937	Завершение опроса по команде оператора
09:39:41.937	Завершение соединения с удалённой стороной
09:39:41.999	Нет архивных данных для сохранения.
09:39:41.999	Опрос завершен. Опрос прерван оператором
09:39:41.999	Сессия опроса 6 (Универсальный пульт - г.Пестово) завершена. Результат: None.